


Uložení kabelu NN v chodníku

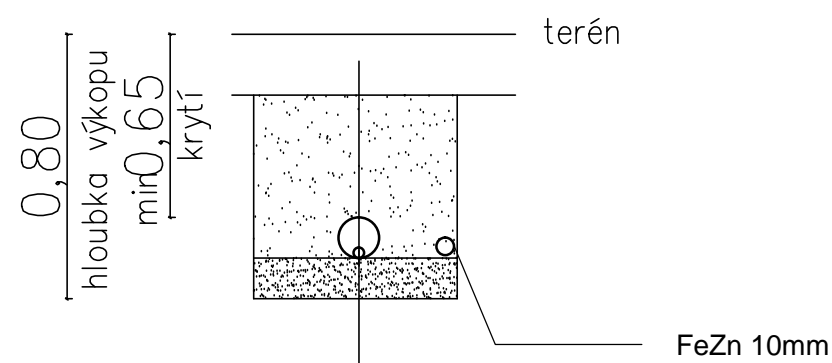


min. krytí dle ČSN 73 6005

kabel V0	0,65 m
----------	--------

barva sign. folie
silové kabely – červená

- | | |
|---|--------|
| Ornice / konstrukce chodníku | 400 mm |
| Signalizační folie PE š. 300 mm | |
| Zásyp prosévanou zeminou hutněnou na 95% PS | 300 mm |
| Kabel v chrániče DN 50 | |
| Pískové lože (frakce 0–4) hutněné na 95% PS | 100 mm |

Uložení kabelu NN ve vozovce

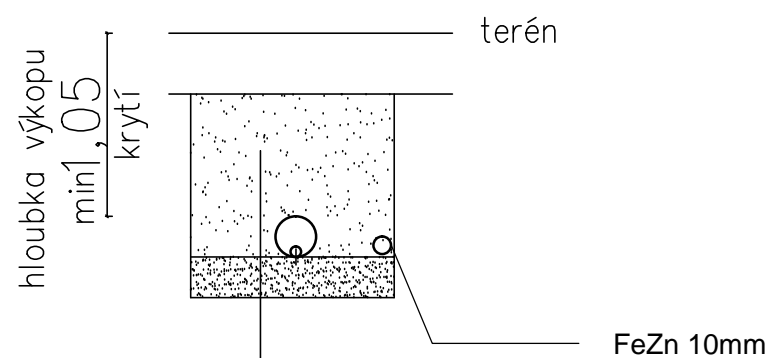


min. krytí dle ČSN 73 6005

kabel	V0	1,05 m
-------	----	--------

barva sign. folie
silové kabely – červená

- | | |
|---|--------|
| - Ornice / konstrukce chodníku | 800 mm |
| - Signalizační folie PE š. 300 mm | |
| - Zásyp prosévanou zeminou hutněnou na 95% PS | 300 mm |
| - Kabel v chrániče DN 50 | |
| Pískové lože (frakce 0–4) hutněné na 95% PS | 100 mm |

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311		<div><div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div><div>WWW.CENTRUM.SLUZEB.TABOR.CZ</div><div>PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div><div>SPOJENÉ ATELIÉRY KA 21 & M.A.A.T.</div></div>		
Zodpovědný projektant: Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01 Tábor IČO 880 67 483, ČKAIT 0012735				
Vypracoval: Vojtěch Vacek, Ješetice 26, 257 89				
Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ 002 33 129				
KÚ: Beroun				
Akce: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun		Stupeň:	DPS	Paré:
		Datum:	červen 2019	
Obsah: SO 403 - Přeložka NN - vzorové uložení kabelu		Ozn. části:	D.1.9	
		Měřítka:	Č. výkresu: 2	