

ROZVADĚČ RH - doplnění

- stávající oceloplechový rozvaděč
- $P_p = 65 \text{ kW}$
- $I_p = 96,2 \text{ A}$

NAP. SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2


Bc. Pavel Bohuněk
Neštěmická 27
400 07 Ústí n.L.

VYPRACOVAL :	Bc. P. Bohuněk	MĚŘÍTKO :	—
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	03/2017
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P17015

INVESTOR: M.Ú. Beroun, Hus. nám. 68/1, 266 01 Beroun—M.
AKCE: Beroun, MŠ Pod Homolkou – technické instalace
D.1–01.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

3.03
ROZVADĚČ RH

LIST:
1 z 5

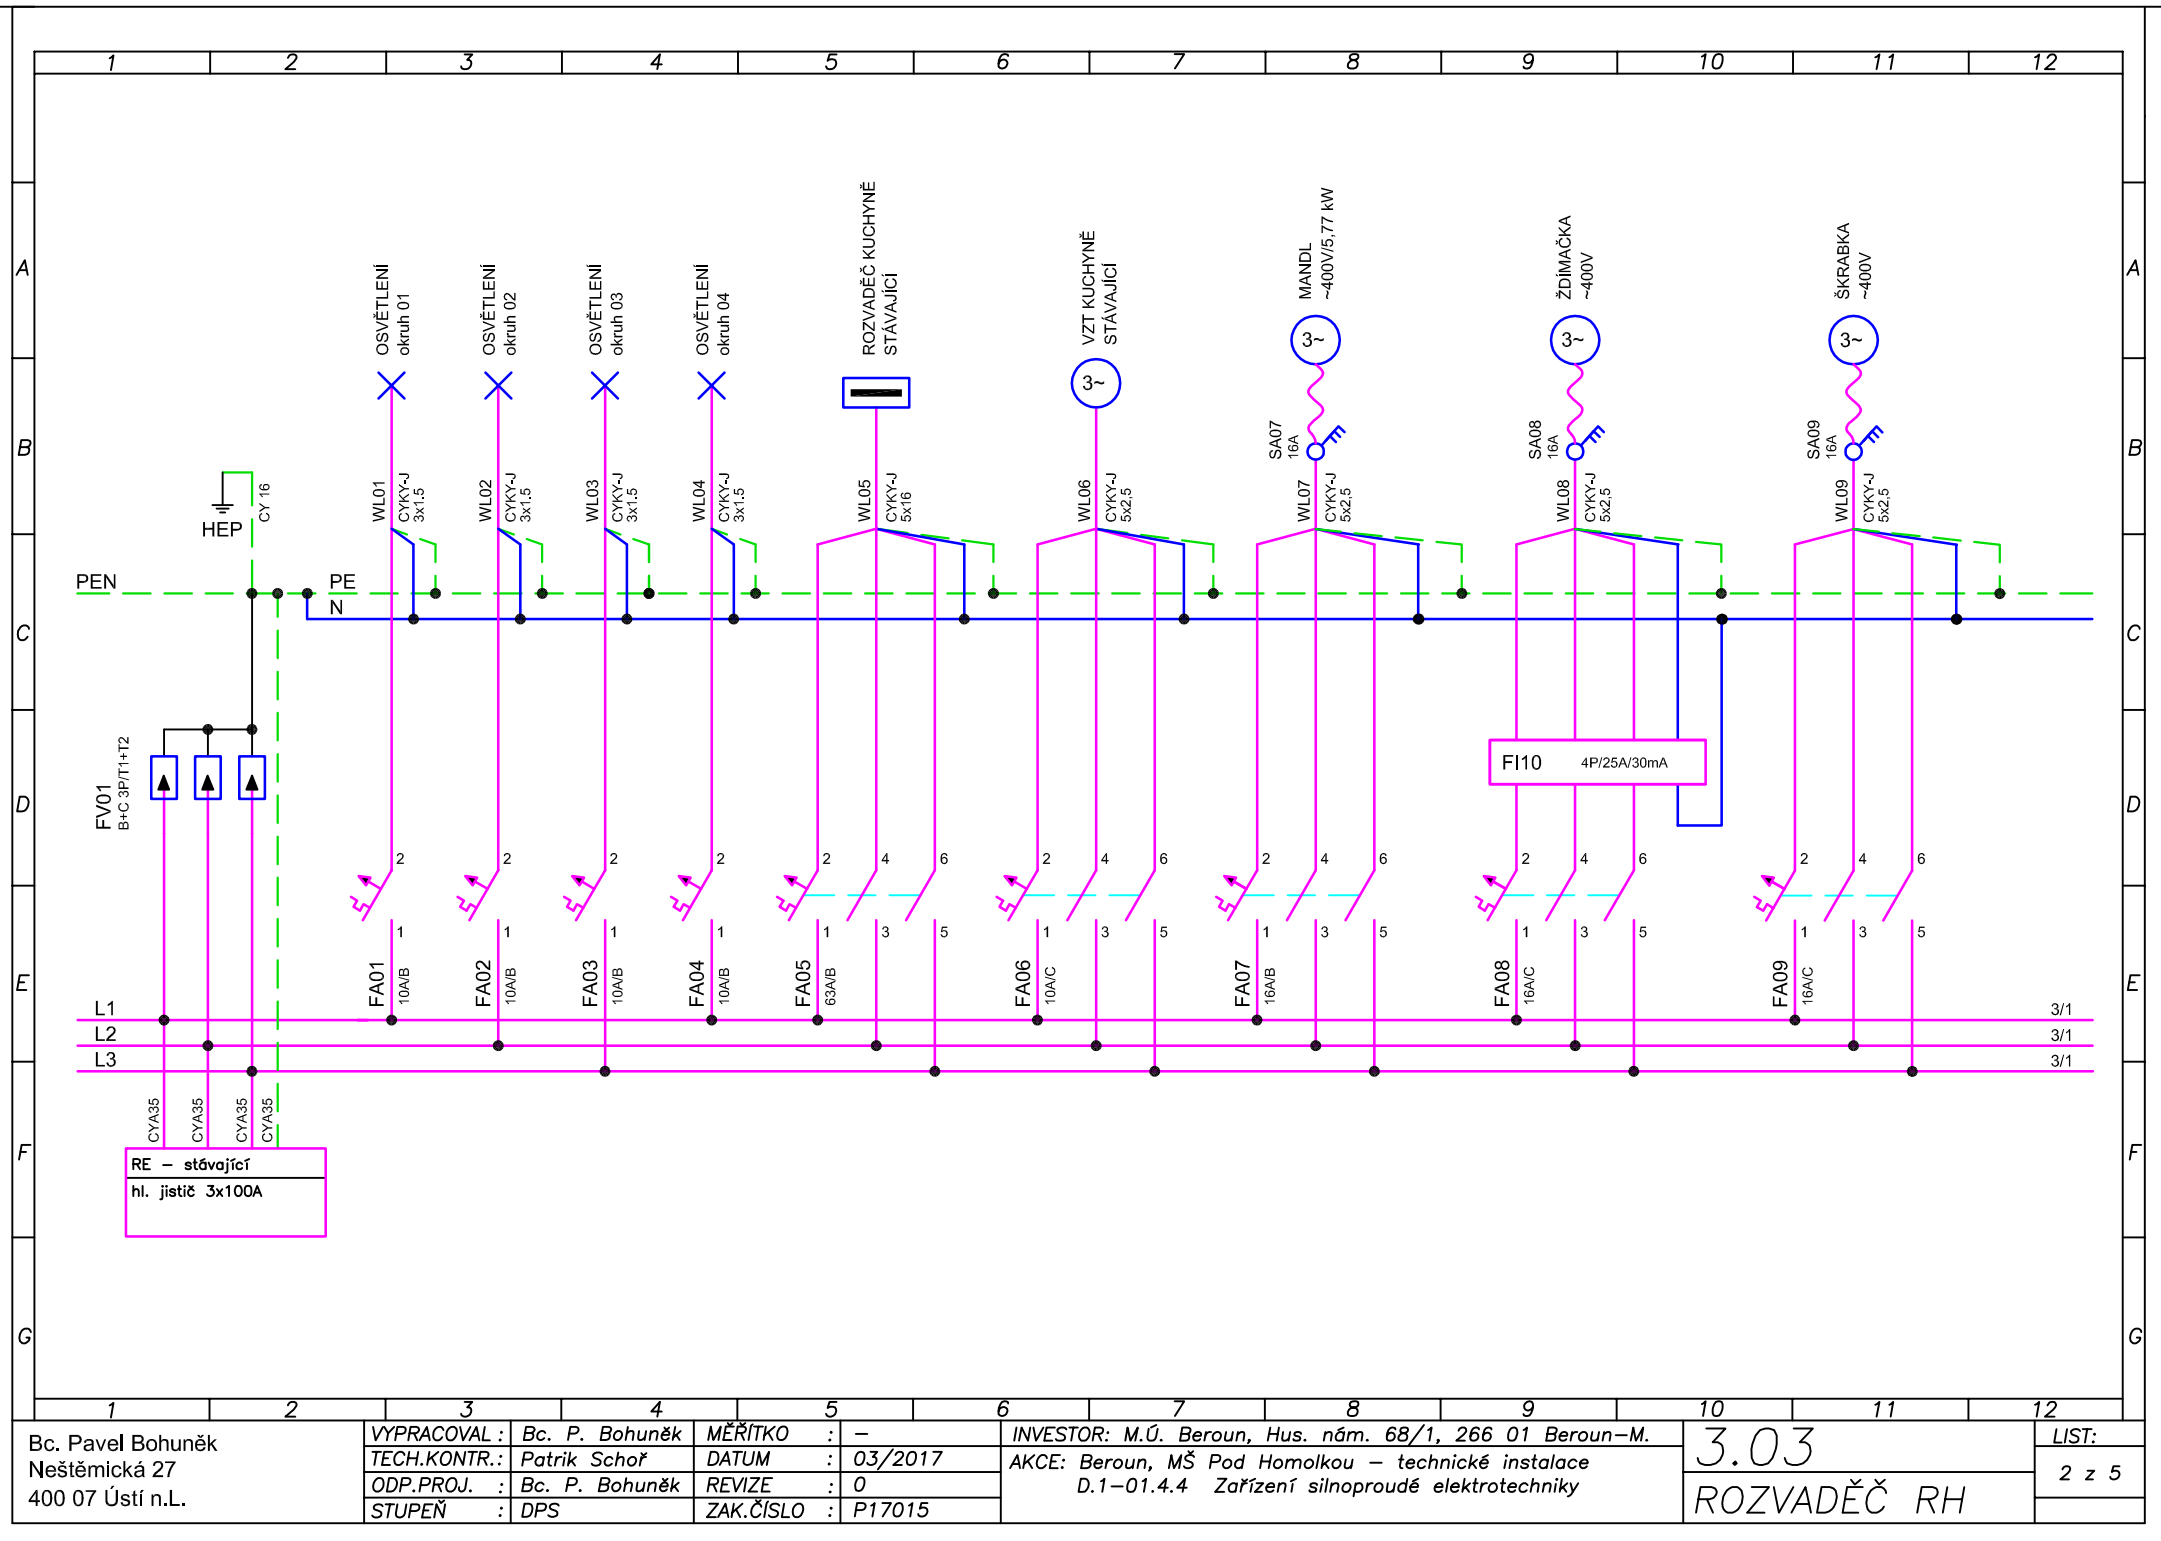


Bc. Pavel Bohuněk
Neštěmická 27
400 07 Ústí n.L.

VYPRACOVAL :	Bc. P. Bohuněk	MĚŘÍTKO :	–
TECH.KONTR.:	Patrik Šchoř	DATUM :	03/2017
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P17015

INVESTOR: M.Ú. Beroun, Hus. nám. 68/1, 266 01 Beroun–M.
AKCE: Beroun, MŠ Pod Homolkou – technické instalace
D.1–01.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

3.03
ROZVADĚČ RH

LIST:
2 z 5

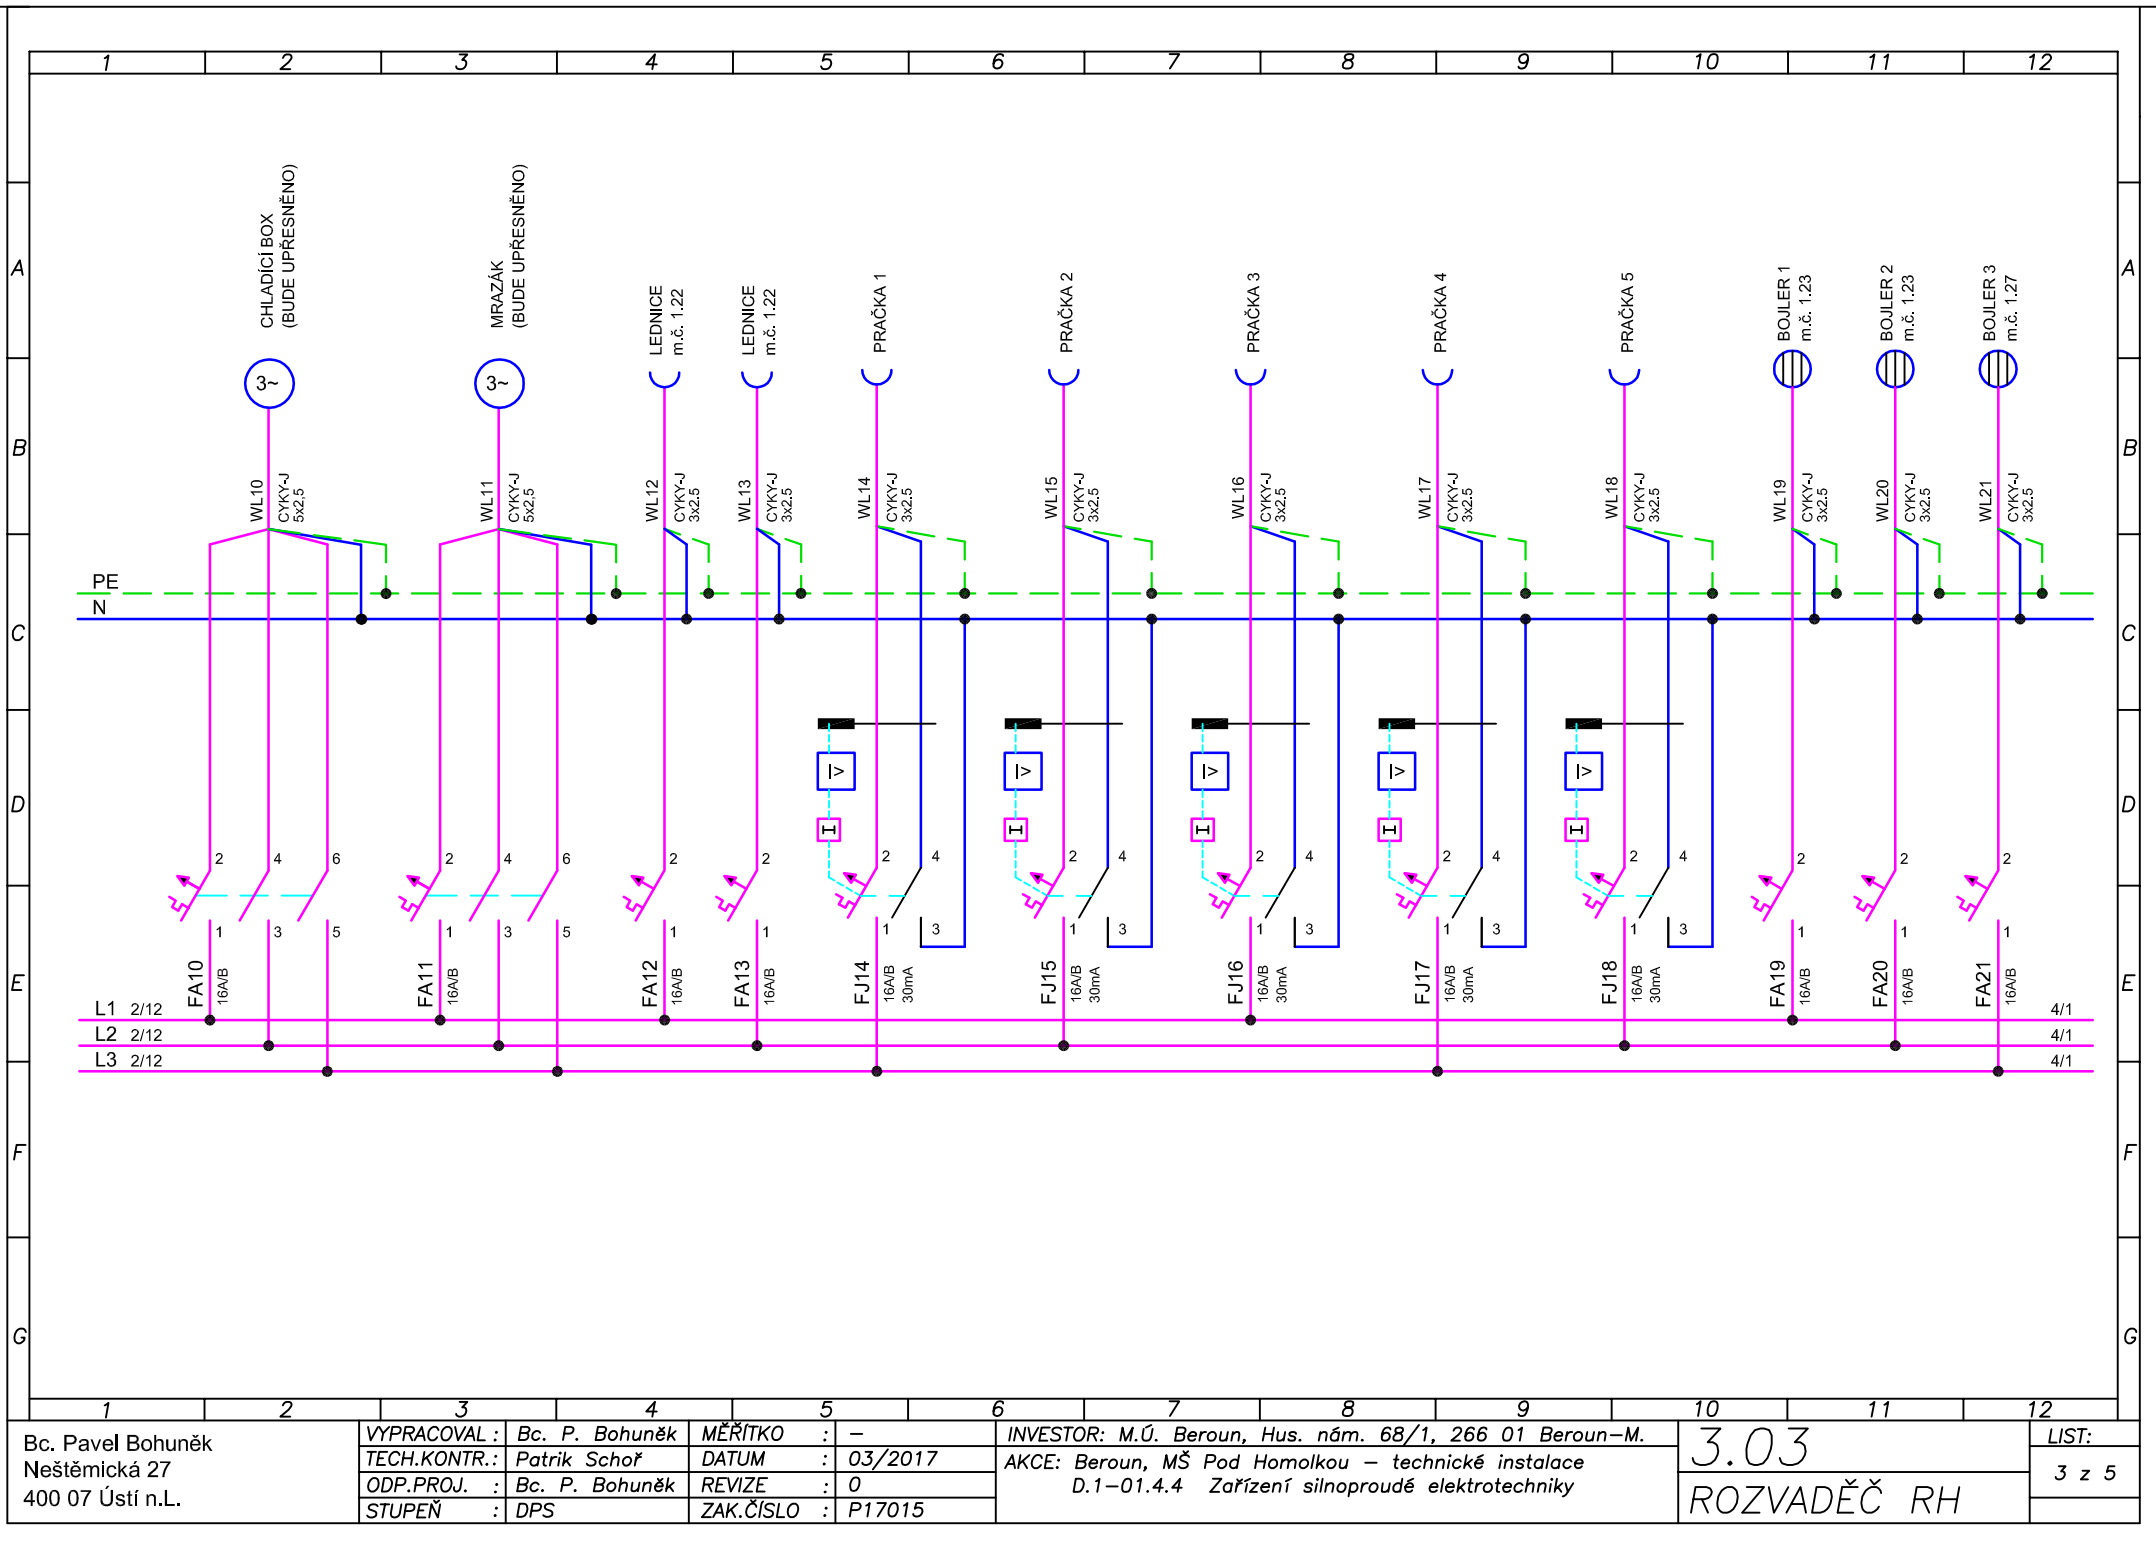


Bc. Pavel Bohuněk
Neštětická 27
400 07 Ústí n.L.

VYPRACOVAL :	Bc. P. Bohuněk	MĚŘÍTKO :	–
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	03/2017
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P17015

INVESTOR:	M.Ú. Beroun, Hus. nám. 68/1, 266 01 Beroun–M.
AKCE:	Beroun, MŠ Pod Homolkou – technické instalace D.1–01.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

3.03
ROZVADĚČ RH

LIST:
3 z 5

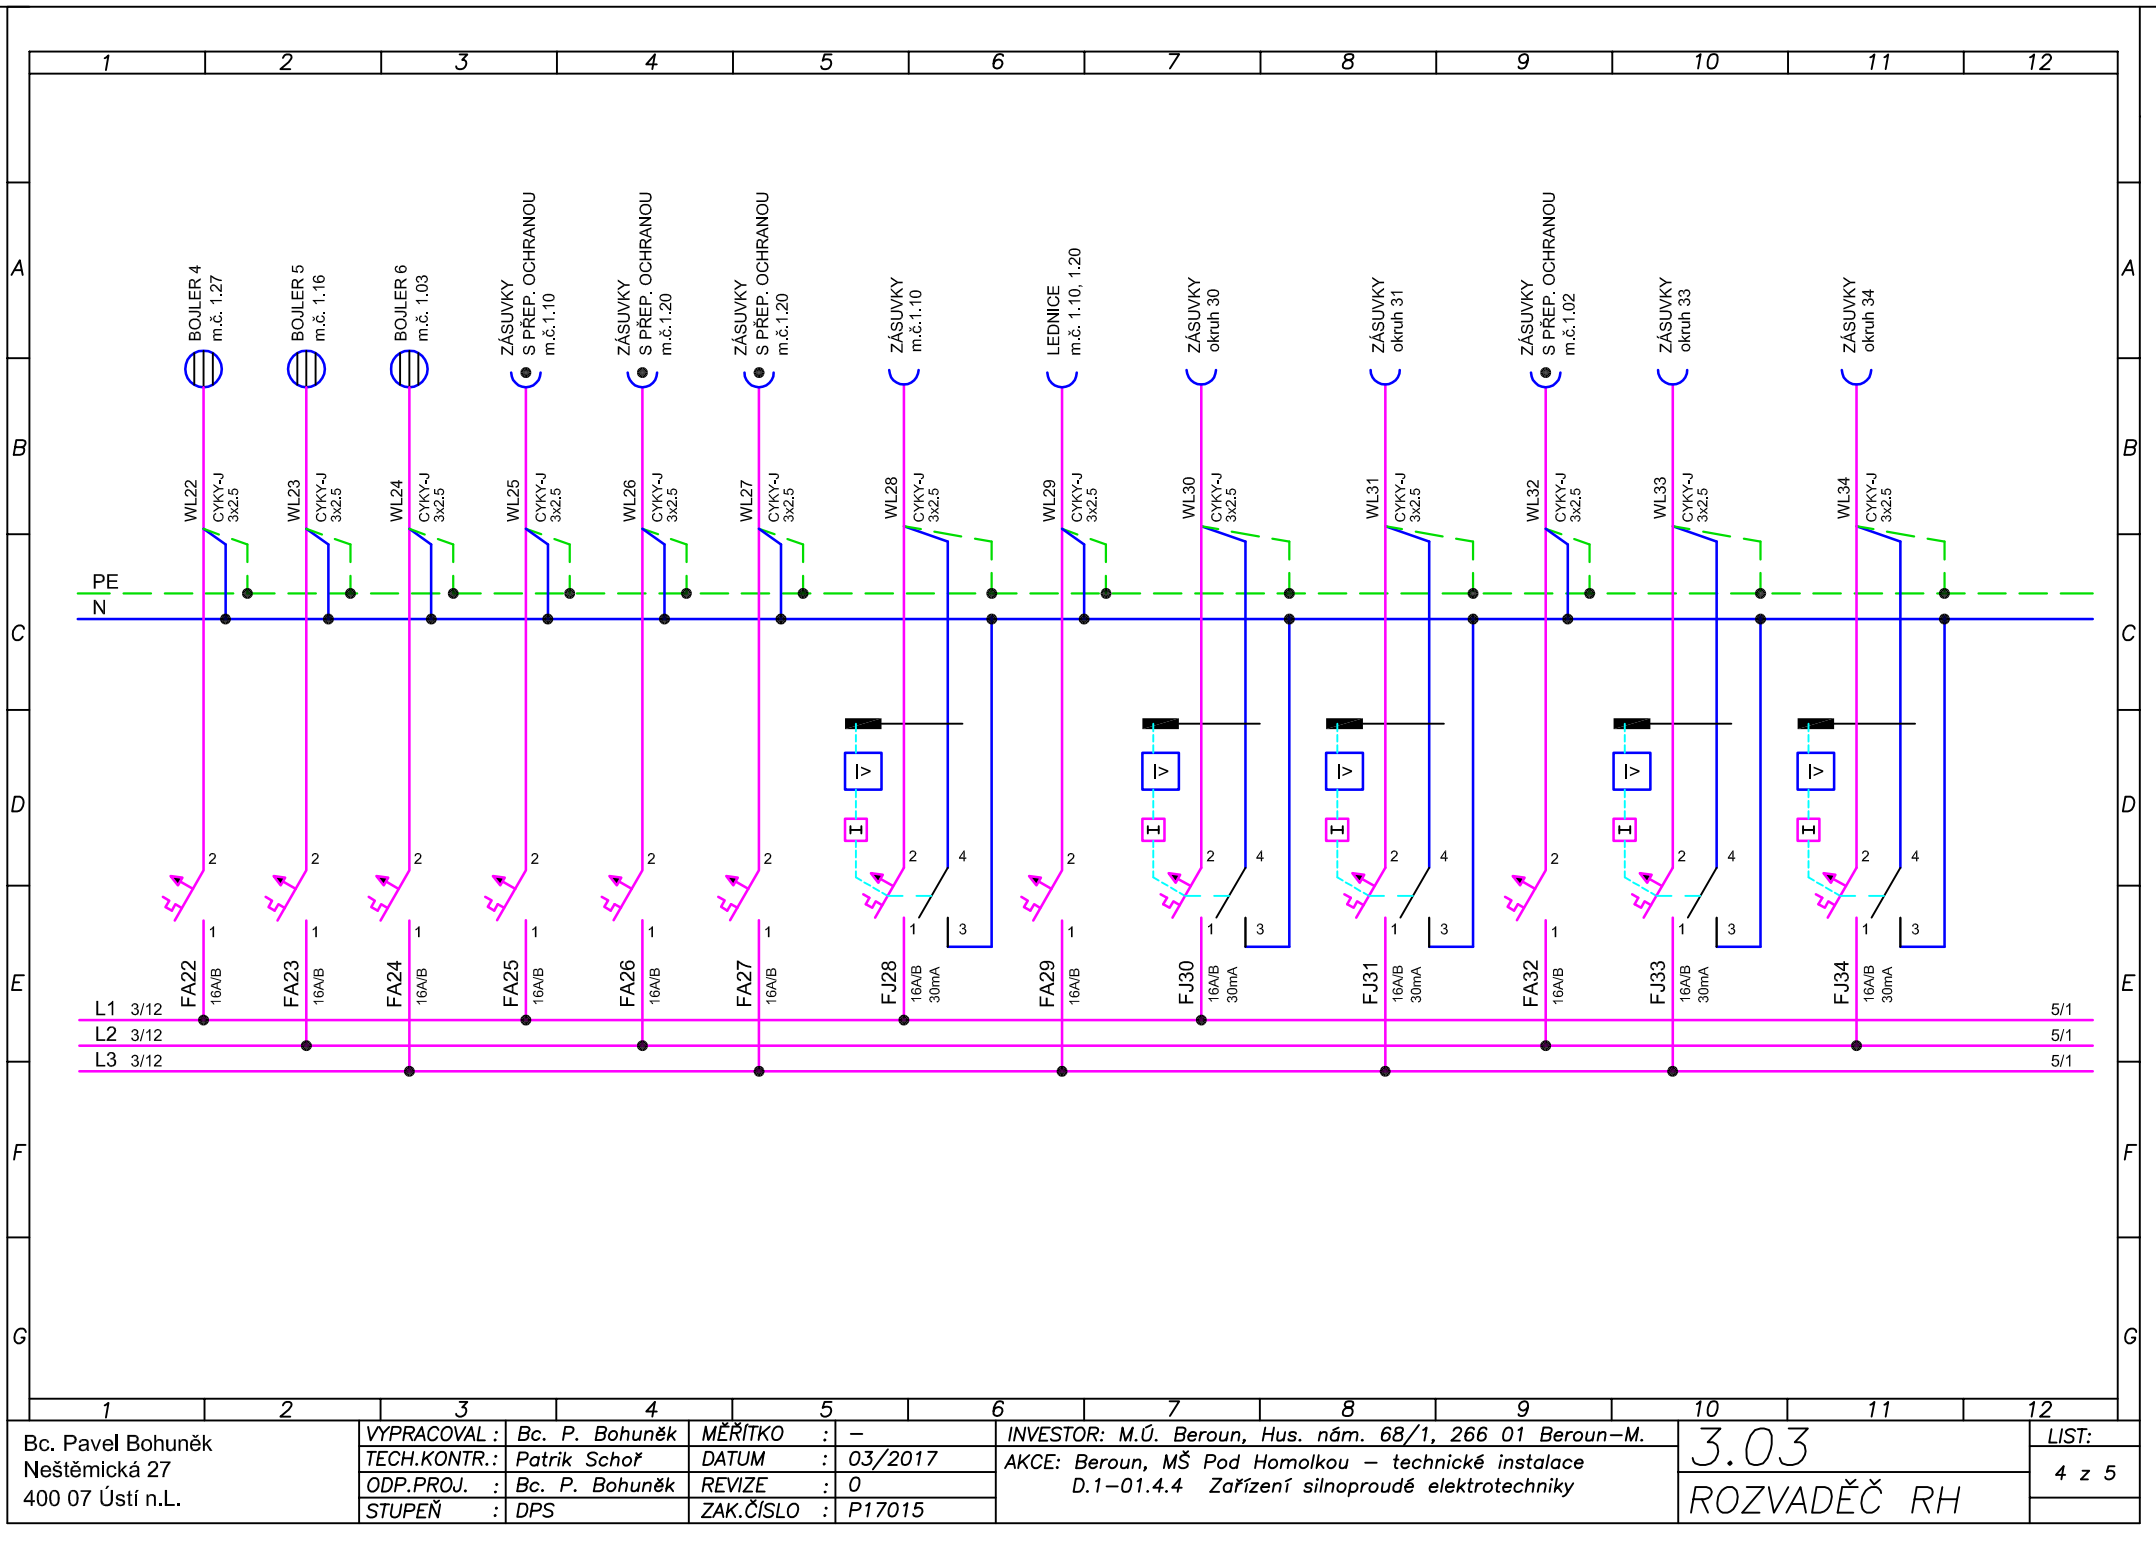


Bc. Pavel Bohuněk
Neštěmická 27
400 07 Ústí n.L.

VYPRACOVAL :	Bc. P. Bohuněk	MĚŘÍTKO :	–
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	03/2017
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P17015

INVESTOR:	M.Ú. Beroun, Hus. nám. 68/1, 266 01 Beroun–M.
AKCE:	Beroun, MŠ Pod Homolkou – technické instalace D.1–01.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

3.03
ROZVADĚČ RH

LIST:
4 z 5

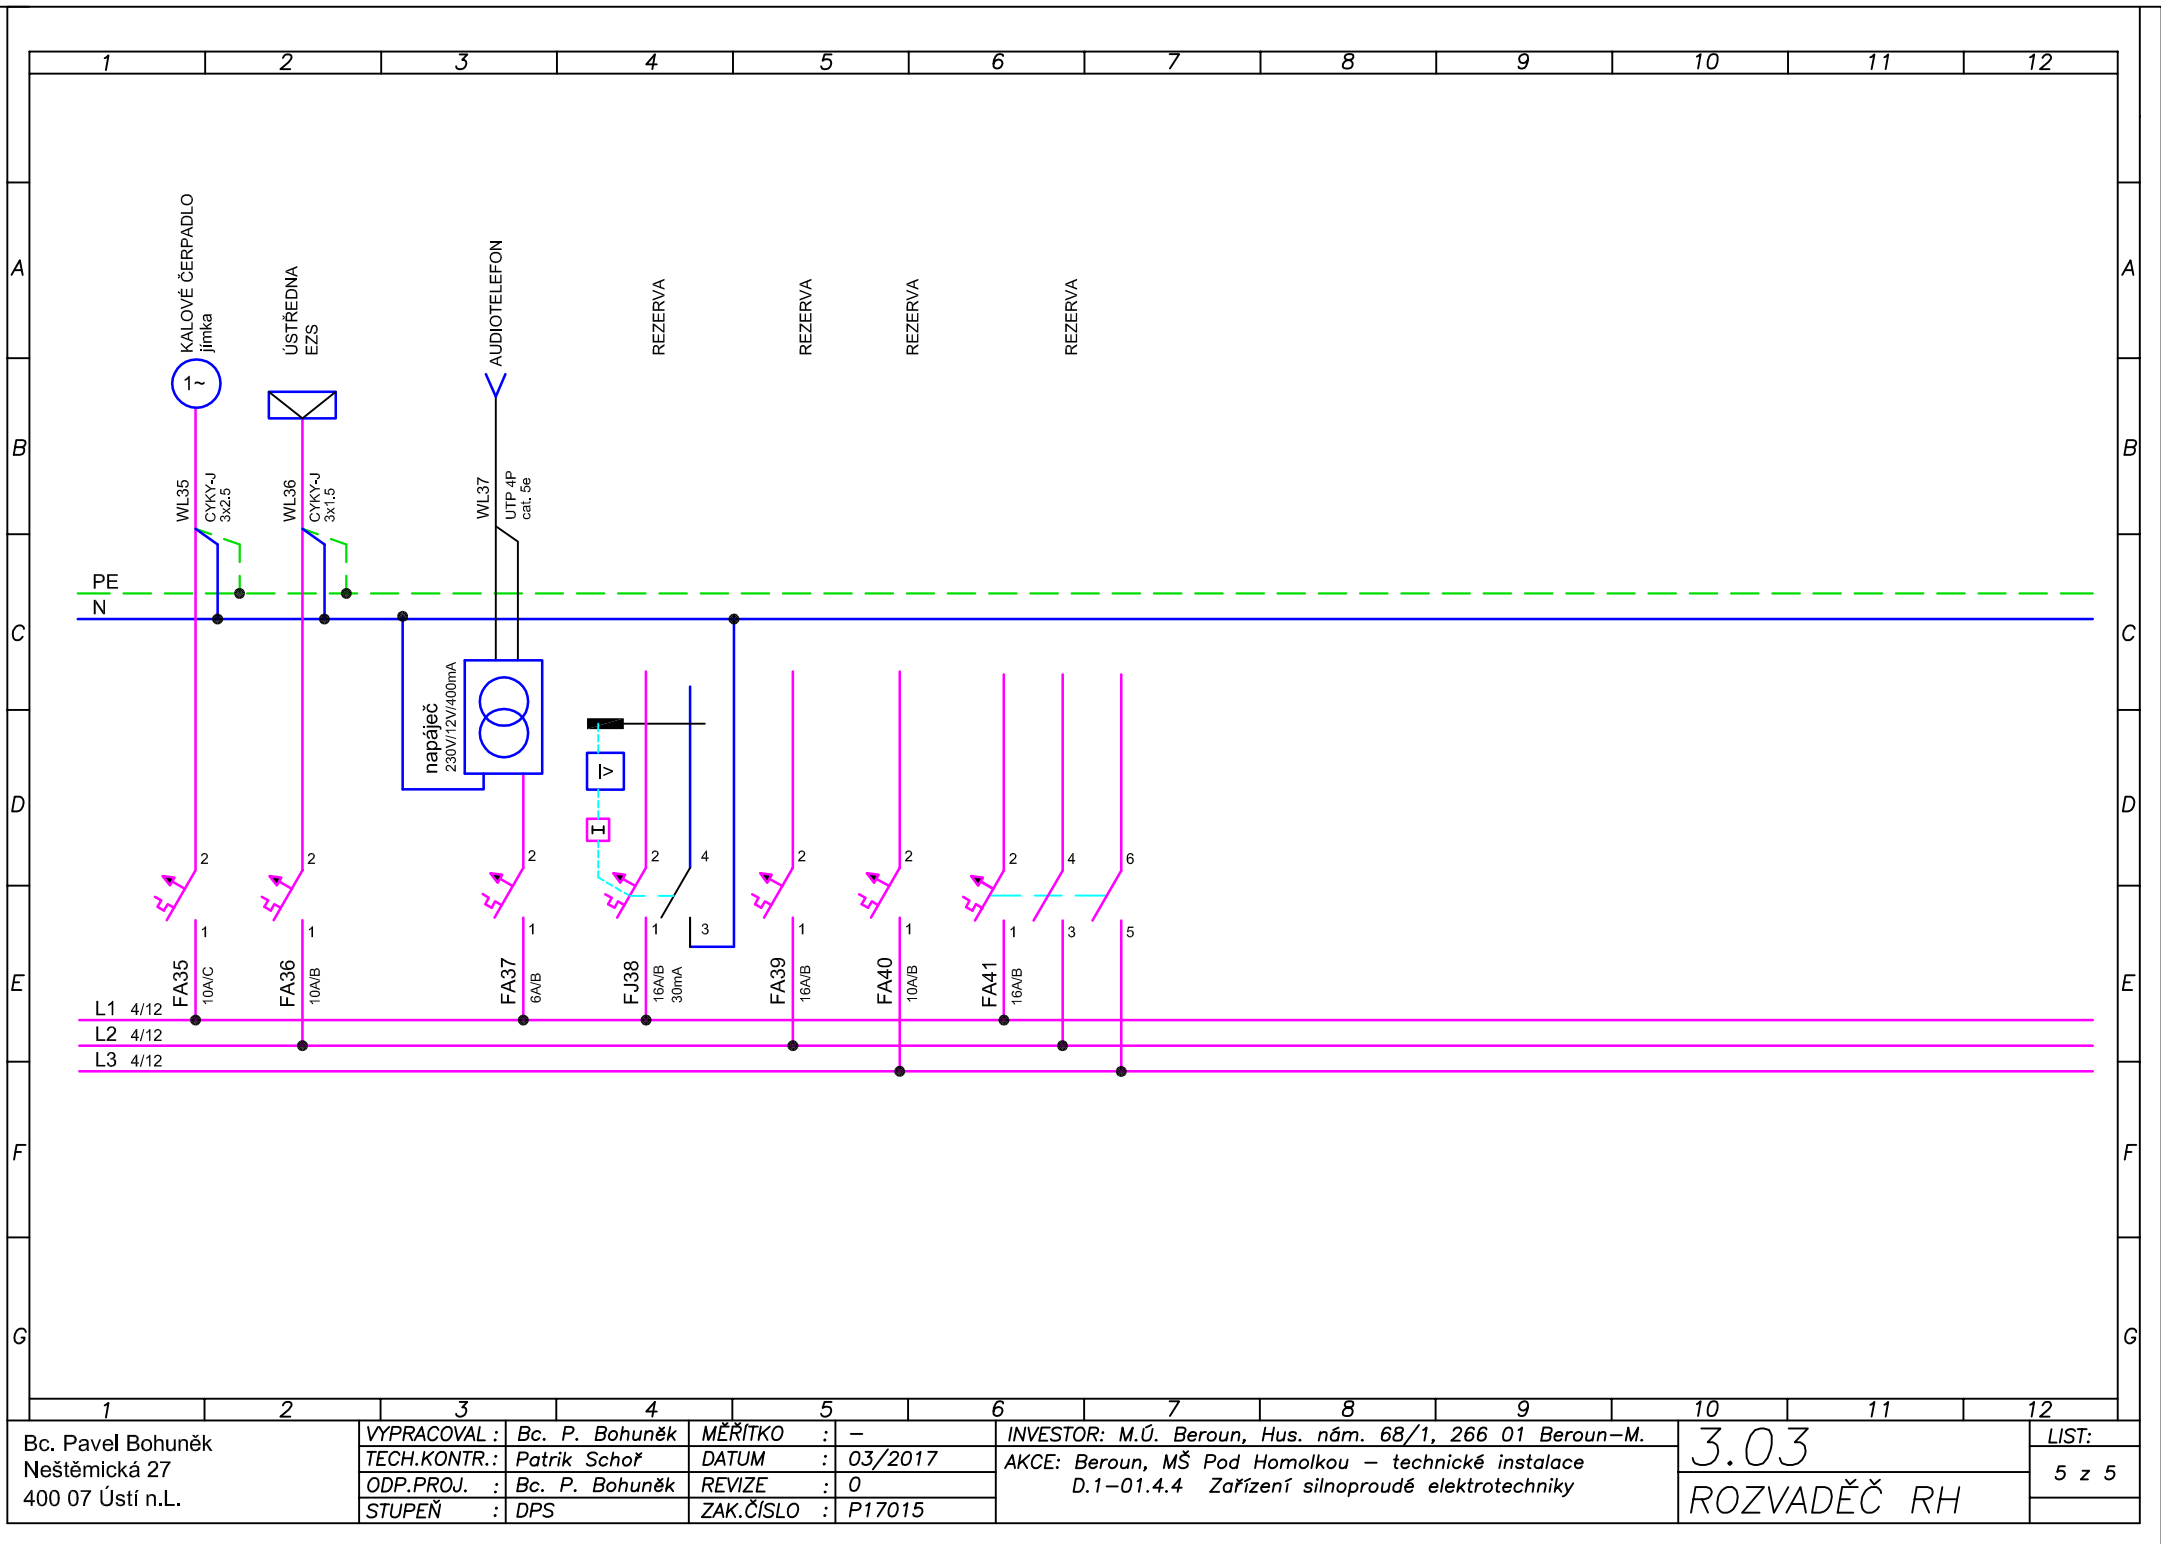

Bc. Pavel Bohuněk
Neštětická 27
400 07 Ústí n.L.

VYPRACOVAL :	Bc. P. Bohuněk	MĚŘÍTKO :	–
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	03/2017
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P17015

INVESTOR:	M.Ú. Beroun, Hus. nám. 68/1, 266 01 Beroun–M.
AKCE:	Beroun, MŠ Pod Homolkou – technické instalace D.1–01.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

3.03	LIST:
ROZVADĚČ RH	5 z 5