


VĚTEV Č.1

VĚTEV Č.2

VĚTEV Č.3

VĚTEV Č.4


VĚTEV Č.5

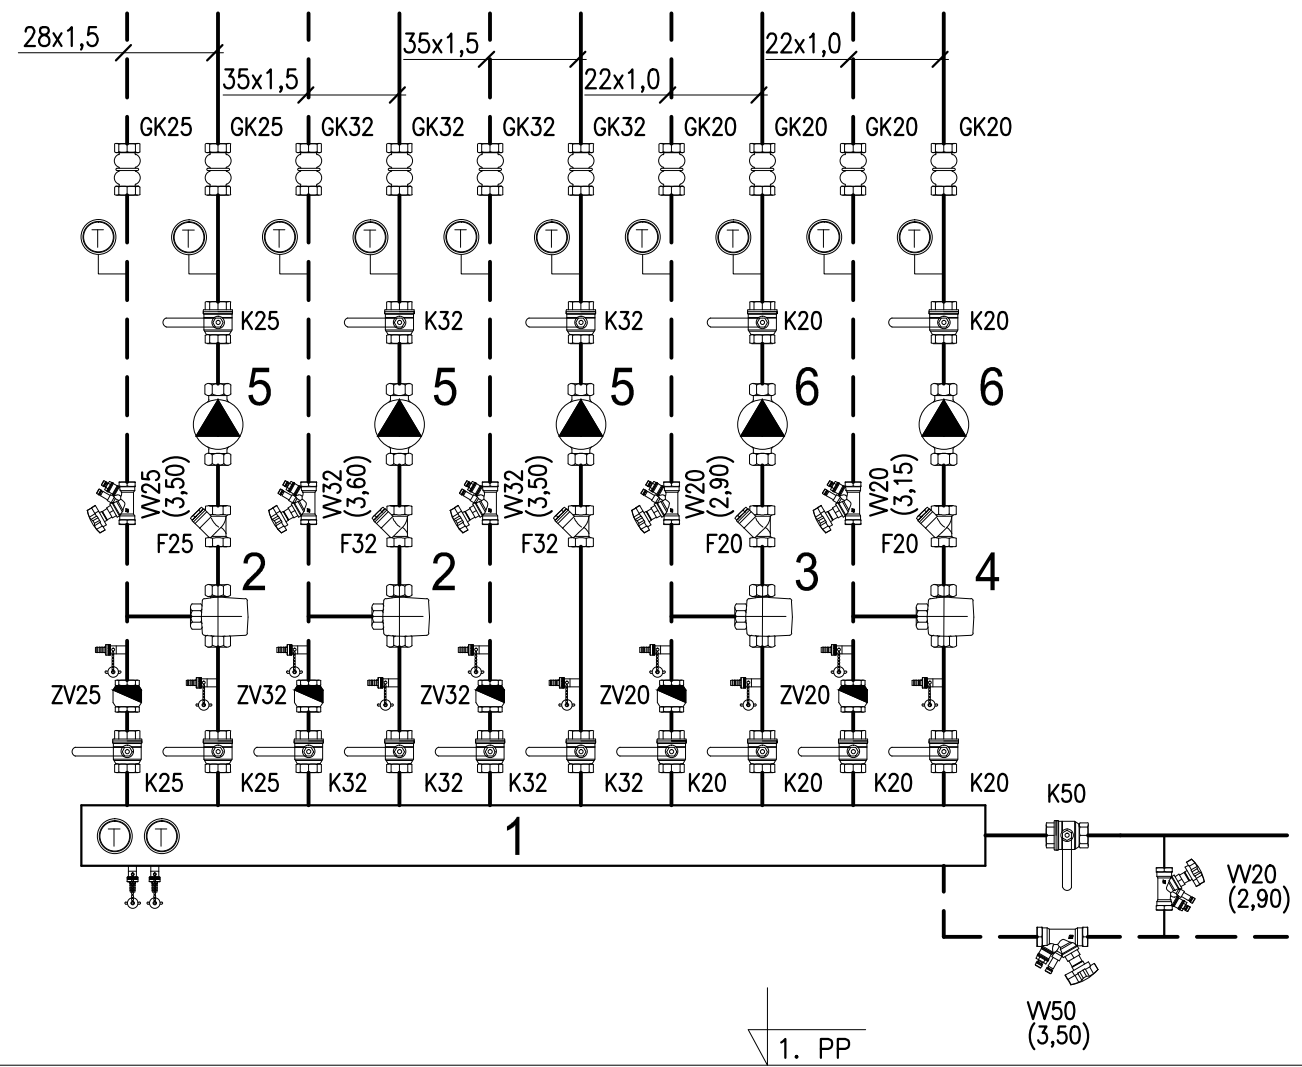

V1	1.PP
V2	1.NP + 2.NP – UČEBNY
V3	DVEŘNÍ CLONY
V4	SPOJOVACÍ LÁVKA
V5	1. NP + 2.NP – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

1	KOMPAKTNÍ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ
2	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, DN 25, Kvs 6,3, + SERVOPOHON
3	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, DN 15, Kvs 1,6, + SERVOPOHON
4	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, DN 20, Kvs 2,5, + SERVOPOHON
5	OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230 V, 5–45 W, 0,05–0,38 A
6	OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230 V, 5–22 W, 0,05–0,19 A

	OBĚHOVÉ ČERPADLO
	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
	FILTR
	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
	ZPĚTNÝ VENTIL
	VYVAŽOVACÍ VENTIL
	GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
	TEPLOMĚŘ, ROZSAH 0–120°C

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL
<div><div><div>spol. s r. o. 266 01 Beroun 2 , V Hlinských 1548 +42 311 740 111 www.spektra-beroun.cz spektra@spektra-beroun.cz</div></div><div><ul style="list-style-type: none">• PROJEKCE• ENGINEERING• REALIZACE STAVEB</div></div>			
Odběratel Město BEROUN, Husovo nám. č.p. 68, 266 43 BEROUN – CENTRUM			
Zakázka PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN			
Stupeň	Dokumentace pro výběr dodavatele /DVZ/	Datum 06/2017	Z.č. 4258 – 08 – 031
Objekt		Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	D.1. Dokumentace stavebního objektu	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar
Díl	D.1.4.3 Technika prostředí staveb – Vytápění	Projektant	p. Petr Potočka
Název výkresu		Formát	Číslo výkresu
ÚT – SCHÉMA ZAPOJENÍ R-S		3 A4	
		Měřítko	D.1.4.3.15
Soubor : <div></div>		Datum vykreslení : <div></div>	