ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝZE
chodník - asfalt

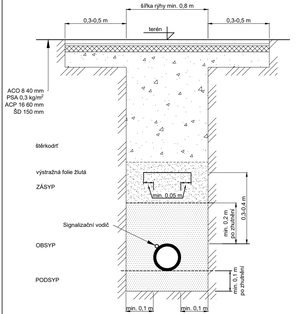

POZNÁMKA:
Pro **podsyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžený písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝZE
chodník - betonová dlažba

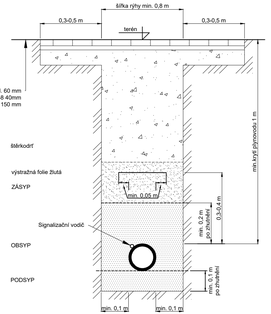

POZNÁMKA:
Pro **podsyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžený písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝZE
parkovací stání/vjezd - betonová dlažba

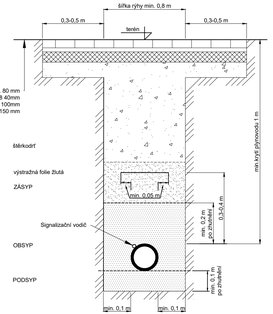

POZNÁMKA:
Pro **podsyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžený písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝZE
vozovka - asfalt

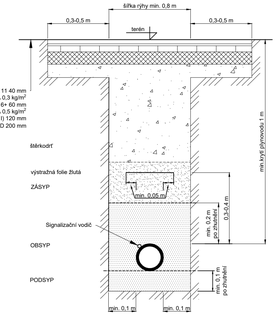

POZNÁMKA:
Pro **podsyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžený písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝZE
volný terén

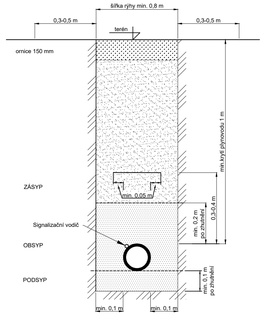

POZNÁMKA:
Pro **podsyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžený písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ZAJIŠTĚNÍ KABELU PŘI VÝSTAVBĚ

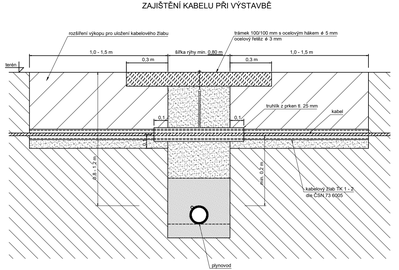

POZNÁMKA:
Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení tras kabelů jejich správcem!
Při realizaci stavby respektovat vyjádření provozovatele kabelu a přizvat jej ke kontrole před záhozem rýhy!

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SILOVÝMI KABELY

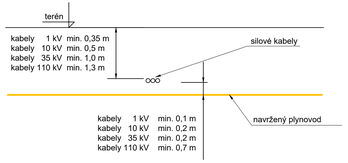

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU A STOKY
- případy použití chráničky:

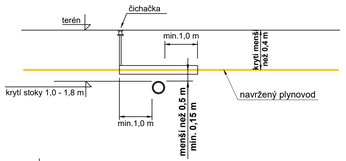

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SDĚLOVACÍMI KABELY

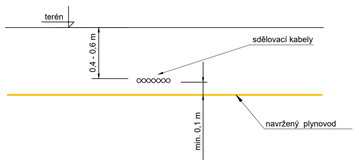

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S VODOVODEM

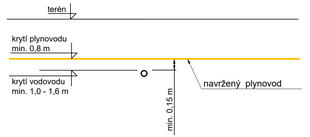

Upozornění:
Zákres podzemních inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres!
Před zahájením výkopových prací zajistí investor jejich vytýčení správcem sítě a jejich označení na místě dle platných předpisů.

Nutno respektovat:
TPG 702 01, ČSN EN 12 007, ČSN 73 6005

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

STAVEBNÍK: Město Beroun, HUSOVO NÁMĚSTÍ 68, 266 01 BEROUN, IČ: 00233129 DIČ: CZ00233129		ZHOTOVITEL: AFRY CZ s.r.o., MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4, tel.: +420 277 005 500, www.afry.cz	
PODZHOTOVITEL: KORECKÝ s.r.o., Barákova 505/70, 326 00 Plzeň, Tel.: 377 455 170, e-mail: projekty@korecky.cz, IČO: 05206855, DIČ: CZ05206855		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ SZABÓ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Korecký
		VYPRACOVAL: Jakub Jelínek	KONTROLOVAL: Ing. Pavel Korecký

NÁZEV PROJEKTU:

LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE

ČÁST:	TRUBNÍ OBJEKTY			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU			
PŘÍLOHA:	Vzorový detail uložení a křížení sítí			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST: D.1.5	PŘÍLOHA Č.: 6	ČÍSLO PARE:
DATUM:	10/2024			
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	-			
Č. ZAKÁZKY:	2024/0137			

KORECKÝ s.r.o. Barákova 505/70, 326 00 Plzeň			Tel.: 377 455 170, e-mail: projekty@korecky.cz	IČO: 05206855, DIČ: CZ05206855	
vypracoval: Jakub Jelínek	zodpov.proj.: Ing. Pavel Korecký		zakázka:	24001	
investor: OV architekti s.r.o., Lotyšská 646/10, 160 00 Praha 6			stupeň:	PDPS	
akce: LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE SO 501 - Přeložka STL plynovodu			datum:	10/2024	
			č. přílohy:	D.1.5.6	
obsah: Vzorový detail uložení a křížení sítí			formát: 4 A4	měřítko: -	kopie: