


Vzorové uložení potrubí PE

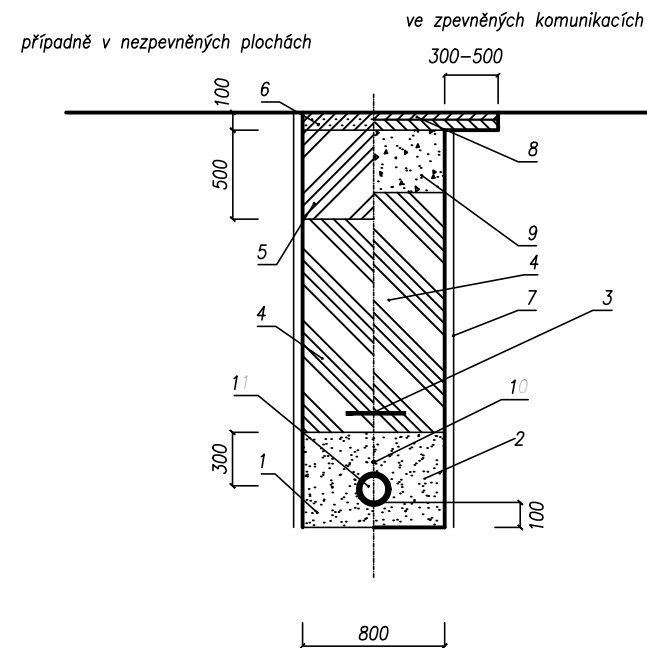


LEGENDA:

- 1 - lože potrubí (štěrkopísek 16-32) - hutnit na $ld = 0,9$ (resp. 96% PS)
- 2 - obsyp potrubí (štěrkopísek 16-32) - hutnit po vrstvách 20 cm na $ld=0,9$ (resp. 96% PS)
- 3 - výstražná folie
- 4 - zásyp rýhy - nemrzavý a nesedavý materiál - hutnit po vrstvách 30 cm na $ld=0,9$ (resp. 96% PS)
- 5 - rozprostření zeminy
- 6 - ohumusování a osetí travou
- 7 - pažení
- 8 - povrch
- 9 - podkladní vrstva
- 10 - vytyčovací vodič Cu 1,5mm
- 11 - PE- rozvod

Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí PVC


ULOŽENÍ V SUCHU

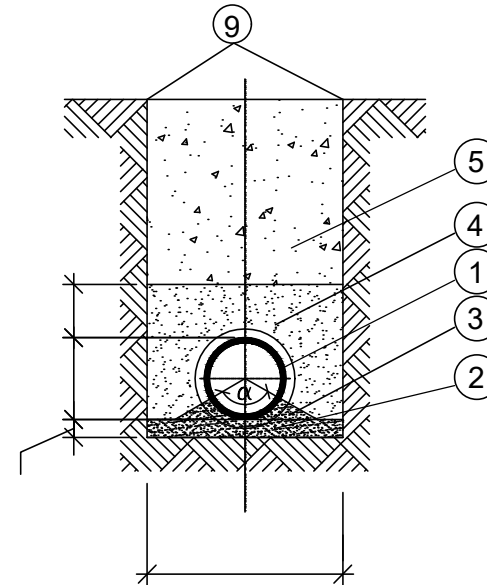

LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE 96PCS
- 3 PODSYP OVĚ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE
- 4 OBSYP PÍŠITOU ZEMINOU
- 5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU 96PCS
- 6 PODKLADNÍ BETON B 12,5
- 7 DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 V DRENÁŽNÍM ŠTĚRKU
- 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 9 DESKOVÉ PAŽENÍ

ULOŽENÍ VE VODĚ

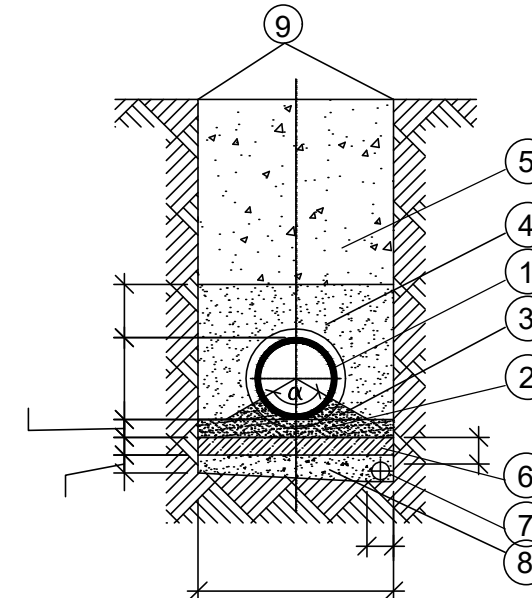

ING. LUBOŠ RAJNÍŠ

WUCHTERLOVA 566/7
160 00 PRAHA 6
tel. : +420 602 322 711
e-mail : rajnis.lubos@outlook.cz

IČO : 40 90 83 48

akce :

Novostavba tělocvičny
ZŠ Preislerova Beroun

Preislerova 1335
parc.č. 1182/17; st.2446

k.ú. Beroun

investor/klient :

Město Beroun

Husovo náměstí 68
Beroun
266 01

stupeň :

DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY

profese :

D.1.4.1
ZDRAVOTECHNIKA

název přílohy :

Vzorový příčný řez
uložení potrubí

autor/architekt :

Ing. Luboš Rajniš

zodp. projektant :

Ing. Eva Sýkorová

vypracoval :

Ing. Eva Sýkorová

měřítko :	datum :	počet A4 :
---	4/2022	2xA4

index :	číslo paré:
A 15 2021	

číslo výkresu:

D.1.4.1.08