





JESLE 2.N.P.

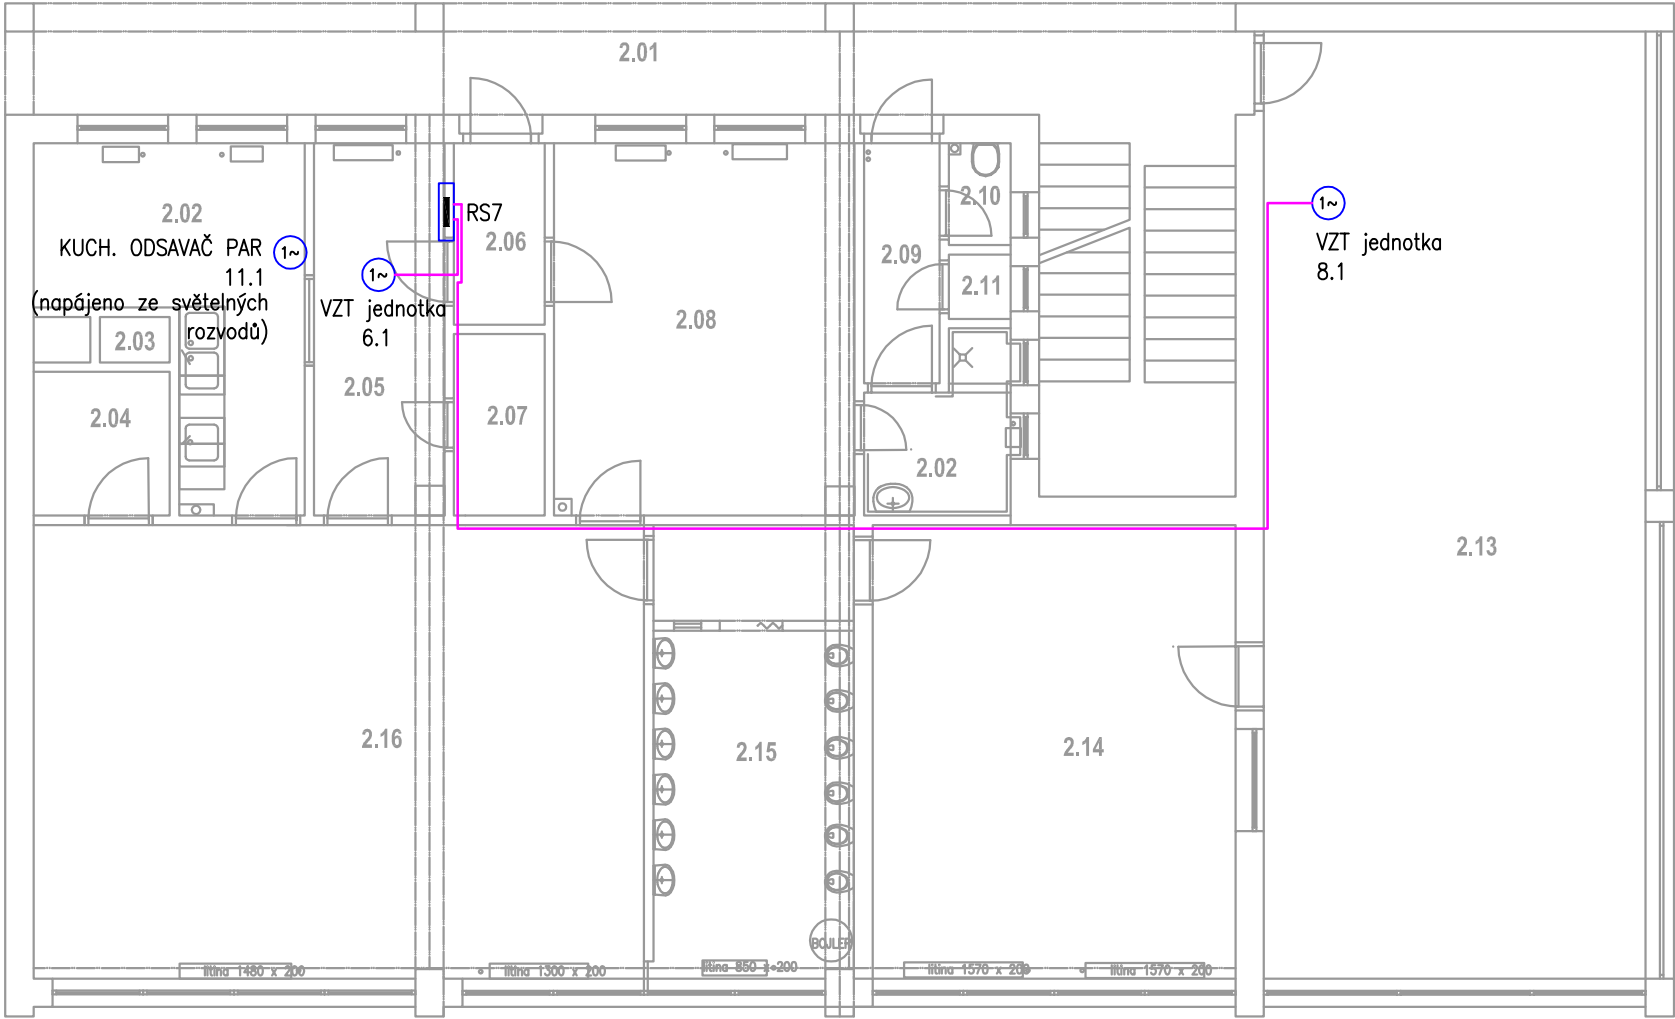

LEGENDA ZNAČEK:

- RS7  rozvaděč pro napájení okruhů – jesle 2.NP  
nový v rámci rekonstrukce elektroinstalace (PD Beroun, MŠ Pod Homolkou – technické instalace)
-  kabelová trasa – jeden kabel v trase, pod omítkou
-  zařízení VZT s napájením 230V/50Hz (číslo dle PD VZT)

POZNÁMKA:

- VZT JEDNOTKY BUDOU NAPÁJENY KABELY CYKY–J 3x4 mm  
Z PŘÍSLUŠNÝCH ROZVADĚČŮ
- VÝVODY PRO VZT JEDNOTKY BUDOU JIŠTĚNY JISTIČI 20A/char.C
- ODSÁVAČE PAR V KUCHYNÍCH BUDOU NAPÁJENY ZE SVĚTELNÝCH OKRUHŮ  
(PD Beroun, MŠ Pod Homolkou – technické instalace)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝ ODPOJENÍM OD ZDROJE A POSPOJOVÁNÍM  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Revize: 0

<b>Elektro Bohuněk</b>			ČKAIT 0402248
Bc. Pavel Bohuněk, Neštěmická 27, 400 07 Ústí n.L.			IČO: 02229366
Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk	DraftSight V1R5	
Hl. inženýr projektu:	Ing. Martin Gazda	Formát: Výkres A3	
Kontroloval:	Patrik Schoř	Stupeň: DPS	
Investor: Město Beroun, Husovo nám.68 Beroun - centrum 266 01		Datum: 03/2017	
		Měřítko: 1:100	
Akce: Beroun, MŠ Pod Homolkou		Zak.č.: P17015	
Část: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky pro VZT		Výkres č.:	
Název: Napájení VZT - Pavilon jesle 2.NP		2.04	