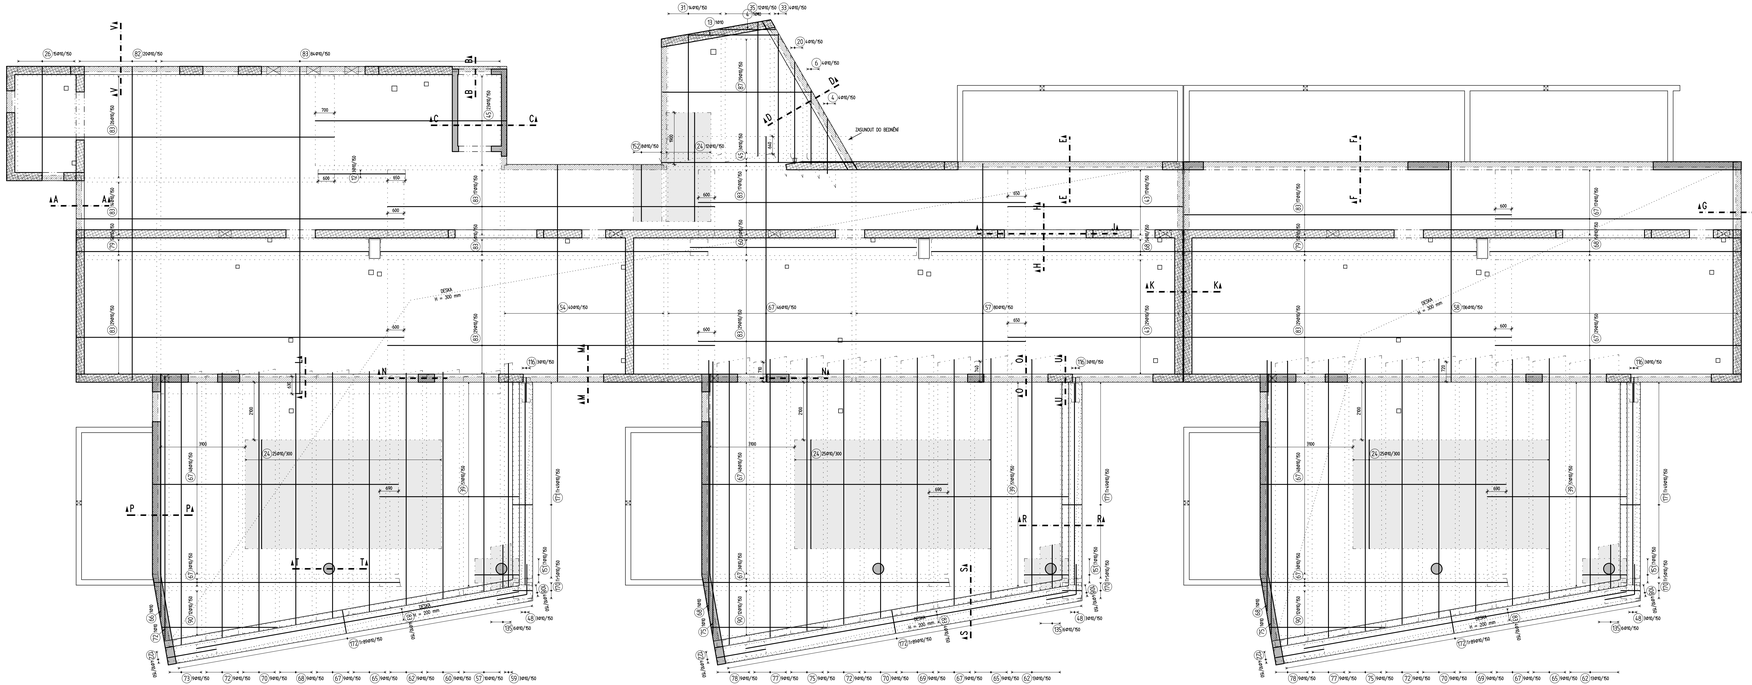

TVARY VLOŽEK:

VÝTUŽ PŘI DOLNÍM POVRCHU: SMĚR X, KRYTÍ 25mm
VÝTUŽ PŘI DOLNÍM POVRCHU: SMĚR Y, KRYTÍ 35mm

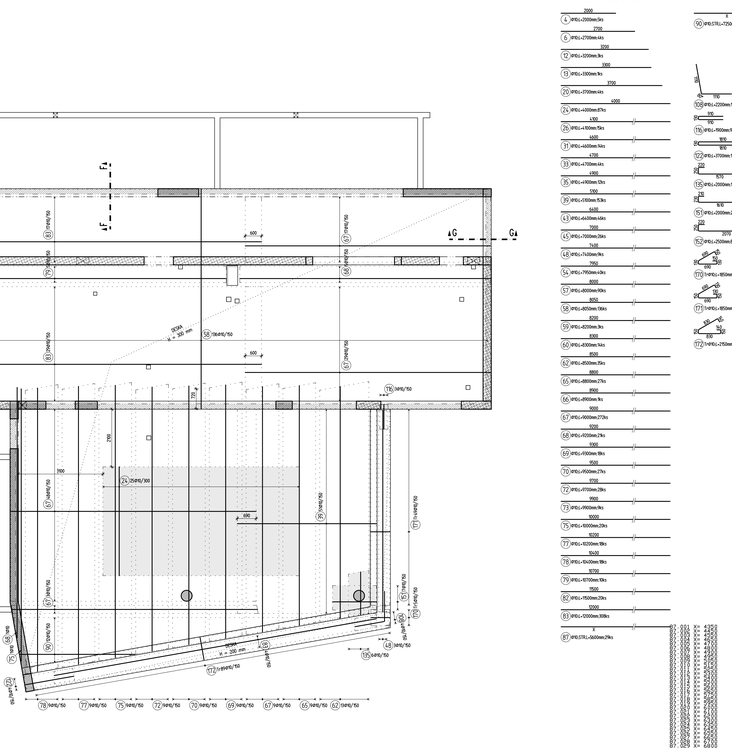

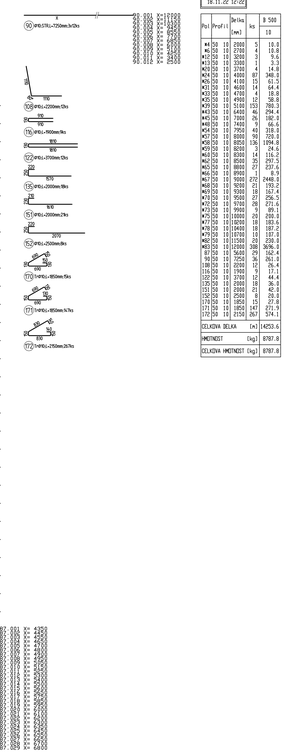

VÝKAZ VÝZTUŽE

10.11.22 12:02

Pol	Profil	Délka mm	ks	B 500 10
A4	Ø 10	2986	5	18.3
A6	Ø 10	2755	4	16.9
A12	Ø 10	3249	3	9.6
A13	Ø 10	3348	1	3.3
A28	Ø 10	3760	4	14.8
A34	Ø 10	4166	10	40.8
A35	Ø 10	4166	19	61.3
A36	Ø 10	4166	10	32.3
A39	Ø 10	4760	4	18.8
A25	Ø 10	4960	12	58.8
A29	Ø 10	5160	153	780.3
A43	Ø 10	6400	46	294.4
A45	Ø 10	7475	26	192.4
A48	Ø 10	7490	9	66.5
A56	Ø 10	8050	14	110.6
A57	Ø 10	8050	92	726.9
A58	Ø 10	8050	136	1074.8
A59	Ø 10	8050	3	24.6
A60	Ø 10	8350	14	116.2
A62	Ø 10	8560	25	217.3
A63	Ø 10	8600	27	237.6
A64	Ø 10	8960	1	8.9
A67	Ø 10	9060	272	2466.8
A68	Ø 10	9160	27	247.8
A69	Ø 10	9360	18	167.4
A70	Ø 10	9560	27	256.5
A72	Ø 10	9760	36	271.4
A73	Ø 10	9960	9	89.1
A75	Ø 10	10060	24	230.0
A77	Ø 10	10260	18	183.6
A78	Ø 10	10360	18	185.3
A79	Ø 10	10560	18	187.0
A82	Ø 10	11560	26	230.9
A83	Ø 10	12360	30	306.5
B7	Ø 10	5600	29	162.4
B9	Ø 10	7250	14	80.1
B8	Ø 10	2200	12	25.4
B10	Ø 10	2700	6	17.1
B22	Ø 10	3700	12	46.4
B23	Ø 10	3900	18	72.3
B24	Ø 10	2350	21	42.0
B26	Ø 10	2550	8	20.3
B28	Ø 10	3150	15	27.8
B31	Ø 10	1850	147	271.9
B32	Ø 10	2150	257	574.1
CELKOVÁ DÉLKA	[m]			4253.6
HMOTNOST	[kg]			8787.8
CELKOVÁ HMOTNOST	[kg]			8787.8

DESKA H. 300 mm
ŘEZ VE SMĚRU X
M 1:10

SMĚRY VÝZTUŽE



DISTANČNÍ VÝZTUŽ

Distech Dista 9040 530 ks
ROZTEČ 850 mm

STRANA PŘILEHLÁ BETONOVANÉ PRACOVNÍ SPÁRY
STRANA VOLNÁ BETONOVANINÍ

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK NA VNĚJŠÍ LÍC (ČSN EN ISO 3766)

POZNÁMKY:
POŽÁRNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA PROFILU Ø10 JE 600 mm
POŽÁRNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA PROFILU Ø12 JE 720 mm
POŽÁRNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA PROFILU Ø14 JE 840 mm
POŽÁRNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA PROFILU Ø16 JE 960 mm
POŽÁRNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA PROFILU Ø20 JE 1200 mm

- VÝZTUŽ VE SMĚRU Y JE BLÍŽE POVRCHU
- VÝŠKOVÉ KOTY A TVARY KONSTRUKCE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, BEDNĚNÍ JE NUTNO PROVADĚT PODLE PLATNÉHO VÝKRESU TVARU
- VÝZTUŽ JE PROVÁDĚNA DLE PODKLADŮ PLATNÝCH KE DNI ODESÍLÁNÍ
- VÝZTUŽ JDOUCÍ PŘES CELOU ROZMAHOVOST NESMÍ PŘERUŠENOU
- JINÉ NEŽ NAVRŽENÉ PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT SCHVÁLENÝMY STATIKEM
- VEŠKERÉ PROSTUPY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE PLATNÉHO VÝKRESU TVARU
- PŘI POUŽITÍ JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH DISTANČNÍCH MATERIÁLŮ, PŘEDNÁ POUŽITÍ AŽ PO KONZULTACI SE STATIKEM
- PŘED BETONÁŽÍ JE TŘEBA STAROST VEŠKERÉ TRUBNOVÁNÍ A OSTATNÍ PŘÍSTUPNÉ ZNALOSTNÍ PRVKY A TECHNOLOGIE
- POKUDY BETONU NEBUDE HRANÍ STROPNÍ DESKY - UBEZNAVAT - NEVALEZNÍ
- SMĚRNÝ V ZULOZETOVACÍCH KONSTRUKCÍCH NEJMENŠÍ BYT PROVEDENY NEBO POSUZOVÁNÍ NAVRŽENÍ NEBO ZESLABENÍ KDYŽ VŠECHNY BETONY JSOU POZNÁMKU ČSN EN 1992-1-1 CL 4.4.1.2 (ODS. (7) NELZE UČINIT ŽÁDNÉ OPATŘENÍ PRO SPOKOJENÍ POZNÁMKA NORMY.

BETON C25/30
SPECIFIKACE dle dílčích částí
KRYT BETONY 25 mm
NAMÍSTO BLÍ ČSN EN 10080-1:1

OCEL B 500B
VAŘENÉ SÍTĚ JSOU VÝROBNÍ K VAŘENÍ LZE PROVÉ
BETONÁŘSKÉ OCELOVÉ PLOCHÉ SPŘÍMOVÁNÍ TYČÍ,
NEBO SPŘÍMOVÁNÍ DO 10° se min ČSN N.O.
NEVKOVÉ PRVKY JSOU VE VRSKU SOUVISLÉ V
VOLNÉ SÍTĚ VÝZTUŽ JSOU VŘÍŽNÉ SÍTĚMI.

+0,000 = 243,60

Revize	Druh změny
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Subdodavatel / Subcontractor	Akce / Project	Objednatel / Client	Generální projektant / General designer
Statika Černý s.r.o. Školská 689/20 110 00 Praha 1	Novostavba mateřské školy Bertoun Máchovna k.ú. Bertoun	Město Beroun Husovo nám. 68 Beroun 1 IČO: 00233129	Ing. arch. Karel Musil IČ: 752 31 964
Vypracoval / Elaborated by Ing. Dávid Tomášek	Profese / Specialization STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Zodp. projektant / Design by Ing. Tomáš Černý
Kontroloval / Checked by Ing. Tomáš Černý	Název výkresu / Title 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ VÝKRES VÝZTUŽE DESKY - DOLNÍ		Formát / Size 18A4 Datum / Date 11/2022 Stupeň / Phase DPS Měřítko / Scale 1:50 Číslo výkresu / Drawing No. D.1.2. 02201