


nové okapní TZ svody
včetně nového napojení –
gajgr



prověřit a navrhnout
zrušení

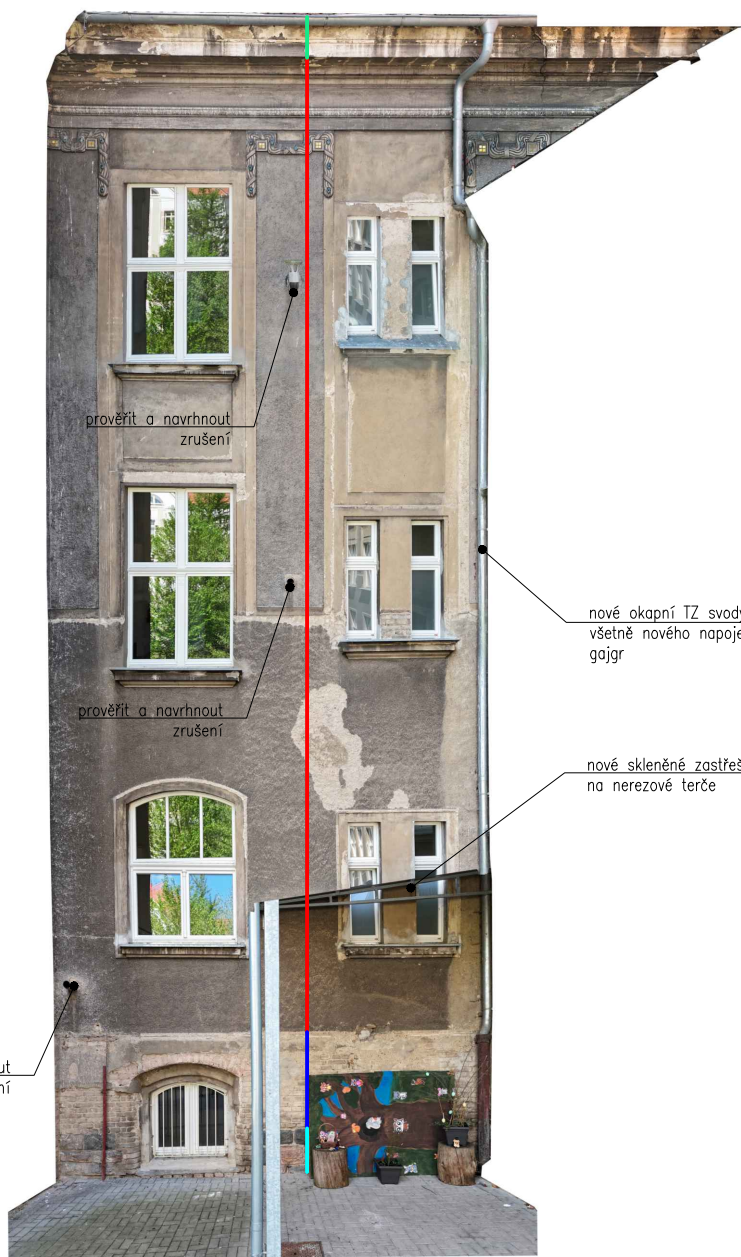


prověřit a navrhnout
zrušení

prověřit a navrhnout
zrušení

nové okapní TZ svody
včetně nového napojení –
gajgr

nové skleněné zastřešení
na nerezové terče

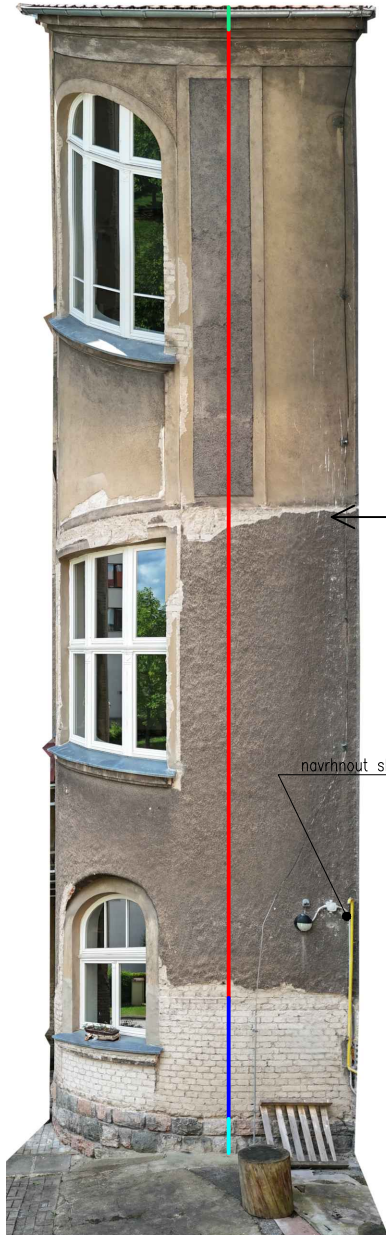

navrhnout skrytou instalaci

C.3

C.4

C.1

C.2


LEGENDA

- horizontální vymezení zateplení větší tloušťky
tl. min 160mm
- horizontální vymezení zateplení menší tloušťky
tl. min 70mm (odskok oproti větší tloušťce zateplení -50 mm)
- horizontální vymezení opravy kemenného soklu
bez zateplení
- horizontální vymezení renovace stávající fasády bez
zateplení

pozn 1: všechny zateplené i nezateplené části fasády budou replikovány nebo obnoveny v členění tektonických prvků, detailů a textūr dle
původní fasády

pozn 2: tloušťky izolantů, materiálové řešení a technické provedení zateplení bude předmětem projektu, který bude součástí dodávky
zhotovitele.

číslo revize :	obsah revize :	datum revize :

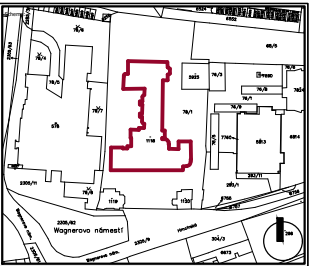

název akce :	Snížení energetické náročnosti, zateplení, rekuperace a odborná renovace historické čelní fasády hl. budovy ZŠ Wagnerovo nám., Beroun Wagnerovo nám. 458/7, 26601 Beroun-Město	
stupeň dokumentace :	Studie - Zpracování podkladů pro soutěž D&B	paré :
investor :	Městský úřad Beroun Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČO: 00233129	
hlavní projektant :	AP STUDIO s.r.o. Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 9, IČO 27364038	

název části : B - Vymezení rozsahu dodávky		zpracovatel :	
projektant části :	AP STUDIO s.r.o. Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 9, IČO 27364038	datum :	05/2025
vypracoval :	Vít Santolík, Vojtěch Santolík, Jan Holeček	měřítko :	cca 1:100
název výkresu :	Pohledy - C	č.v. :	B.1.09